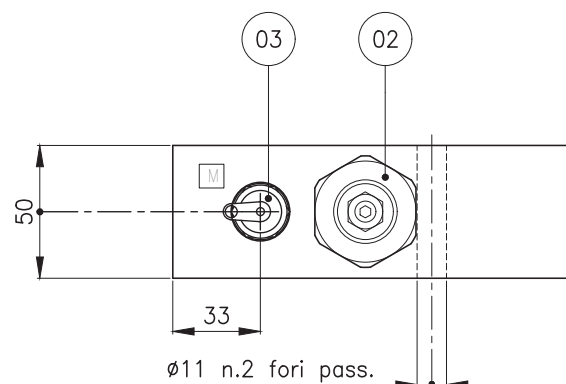
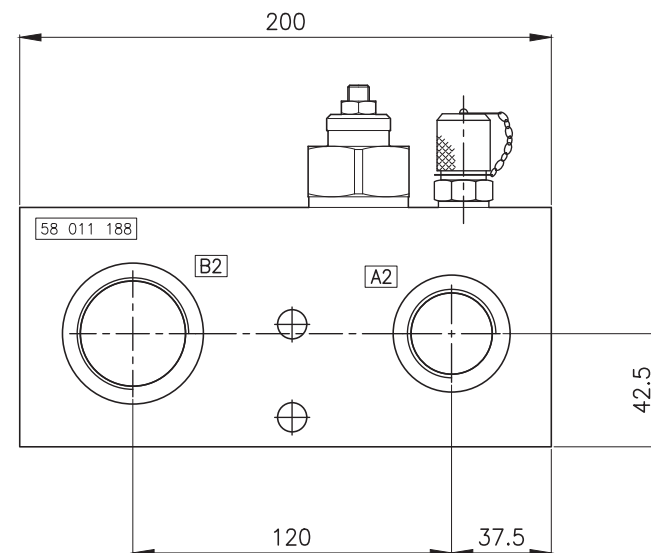
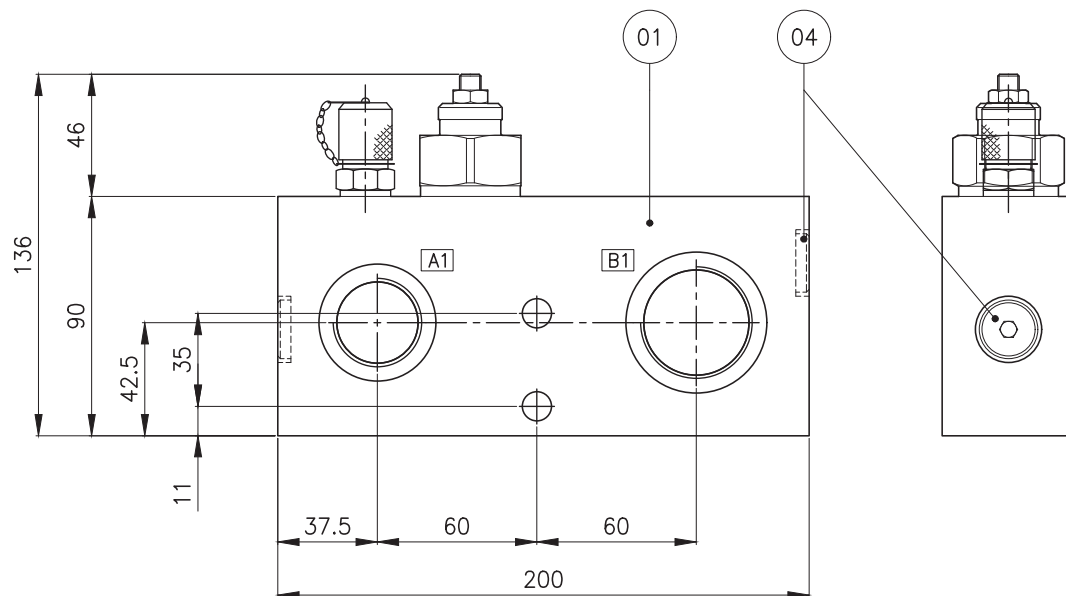


Utilizzi

M = G 1/4

A1-A2 = G 1'

B1-B2 = G 1' 1/4

Stampigliare (caratt. 4 mm) :

FLUCOM

Reggio Emilia - ITALIA

Codice: 58 011 188

Data: XX - XX

sigle utilizzati

Caratteristiche principali

Corpo in Acciaio / zincato

Portata max. l/min. 160

Pressione max. bar 400

Filtraggio richiesto μ 25

Serrare le valvole con c.s. come da catalogo

CODICE GRUPPO COMPLETO:

58 011 188 Blocco Spec. Dis. 58 100 188

04	2	Tappo TC G 3/8 DIN 908 OR	90 786 202	
03	1	Minipr. SMK20-G 1/4-PC-C6F (STAUFF)	90 667 214	
02	1	LPI 50/Q-N	51 011 104	
01	1	Blocco Spec. Gruppo 58 011 188	58 146 188	
POS.	NR.	DENOMINAZIONE	CODICE	REVISIONE
MODULO DI MONTAGGIO		GRUPPO		
		Blocchi speciali – Circuiti integrati		
TEST DI COLLAUDO		SOTTOGRUPPO	DISEGNATO	DATA
TCB valvole		Ingombro & Distinta	Boni M.	08/02/18
SPECIFICHE		VERSIONE	APPROVATO	DATA
				08/02/18
CERTIFICAZIONI		 REGGIO EMILIA ITALY	CAD/DISCO N.	SCALA
			ACAP	1:2
NOTE			CODICE / DISEGNO	REV.
ex S 17018-2			58 100 188	0